



- NOTAS:
- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
  - DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
  - UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
  - RAMAIS DE RALO: Ø0,40m PA-1, EXCETO NOS PVs: A17.A, A33.10.1, B8 ONDE SERÃO 0,3x0,3m, AMBOS COM DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%;
  - EXECUTAR LIMPEZA DE VALA A JUSANTE DOS DESÁGUE B e D.

- LEGENDA:
- ESTAQUEAMENTO DE REDE
  - REDE PROJETADA
  - MEIO-FIO COM SARIETA
  - PISTA DE ROLAMENTO
  - CAIXA DE RALO
  - PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO
  - BOCA DE BUENRO
  - BACIA DE CAPTAÇÃO
  - PONTO ALTO
  - PONTO BAIXO

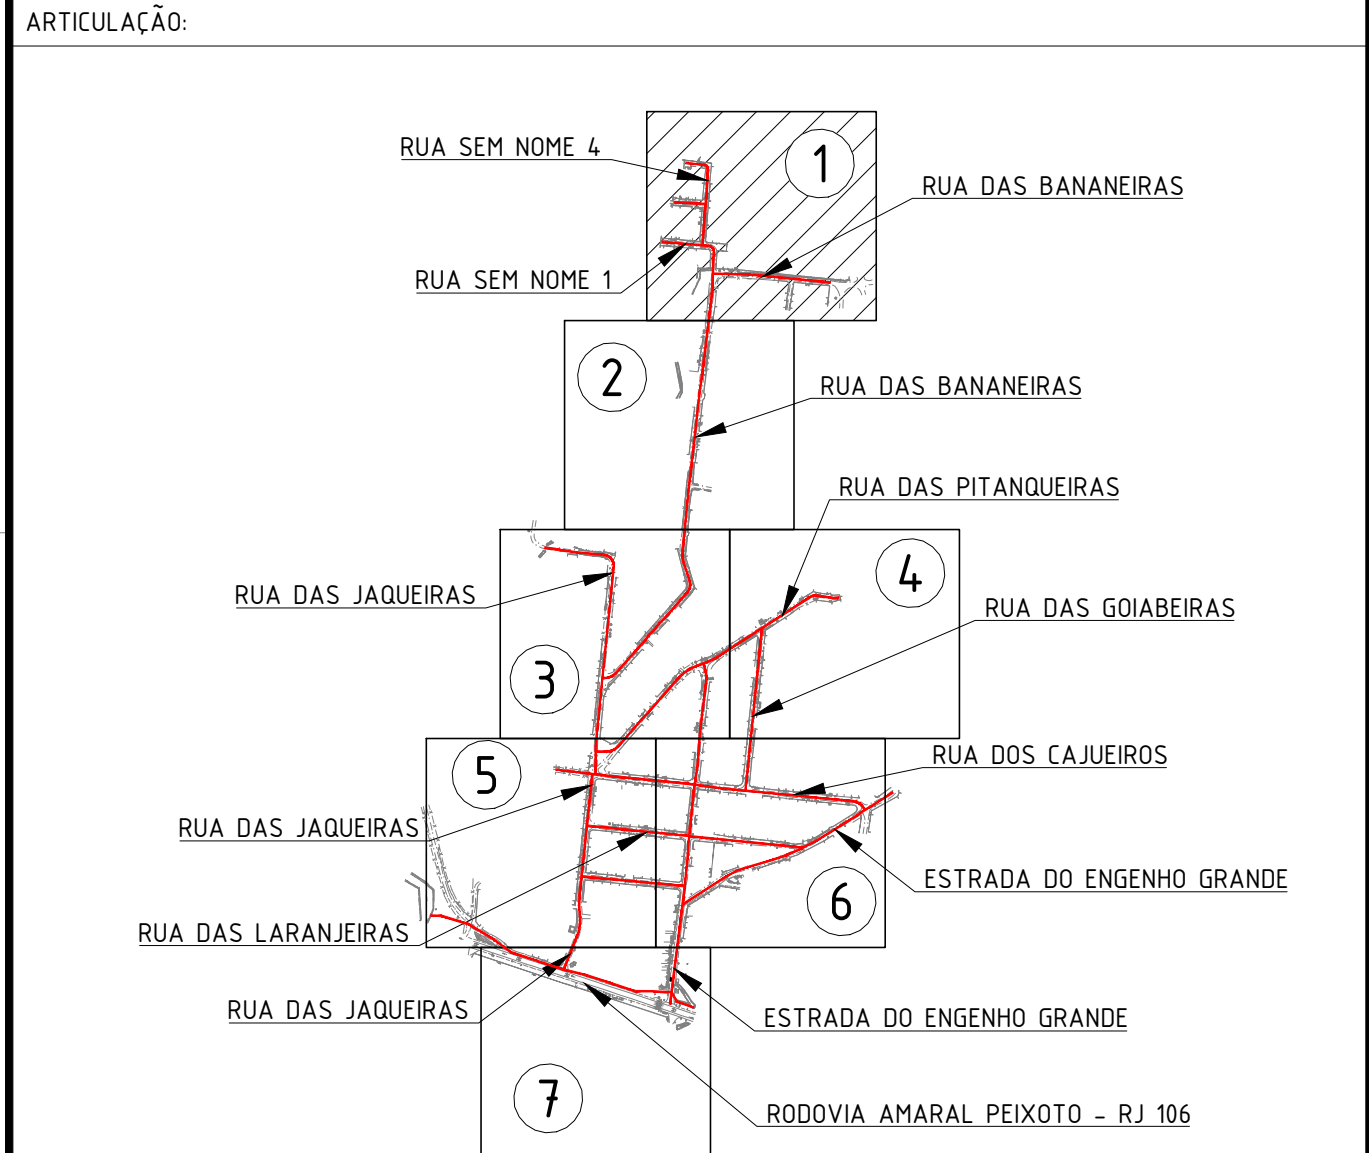

0		EMISSÃO INICIAL	26/09/2022	PSAC	MAOR
REV.	DESCRÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	
EMITENTE		CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX	EXEC.	PSAC	26 / 09 / 22
		CONTRATO Nº 006/2022	DES.	ACR	26 / 09 / 22
		MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.952.06-0	VER.	MAOR	26 / 09 / 22
 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO E RESPEITO					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
TÍTULO					
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM					
PLANTA					
LOCAL		RUA DAS JAQUEIRAS E OUTRAS		ARG. ELETRÔNICO	
		BARRIO ENGENHO GRANDE		S01107-2-DRE-PLT.001	
Nº		-		PRANCHA	
		ESCALA		1500	
		DATA		SETEMBRO/2022	
				001/007	

PLANTA  
ESC. 1:500