



REBAIXAMENTO DE CALÇADAS – TRAVESSIA DE PEDESTRES




L\* = RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DO REBAIXAMENTO SEJA MAIOR OU IGUAL A 1,50m, ADMITINDO-SE O MÍNIMO DE 1,20m. SEMPRE QUE POSSÍVEL, ADOTAR A LARGURA IGUAL AO COMPRIMENTO DAS FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES.

REBAIXAMENTO A: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ENTRE CANTEIROS/GUARDA-CORPO




PERSPECTIVA




L\* = RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DO REBAIXAMENTO SEJA MAIOR OU IGUAL A 1,50m, ADMITINDO-SE O MÍNIMO DE 1,20m. SEMPRE QUE POSSÍVEL, ADOTAR A LARGURA IGUAL AO COMPRIMENTO DAS FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES.

REBAIXAMENTO B: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS EM ESQUINAS




PERSPECTIVA

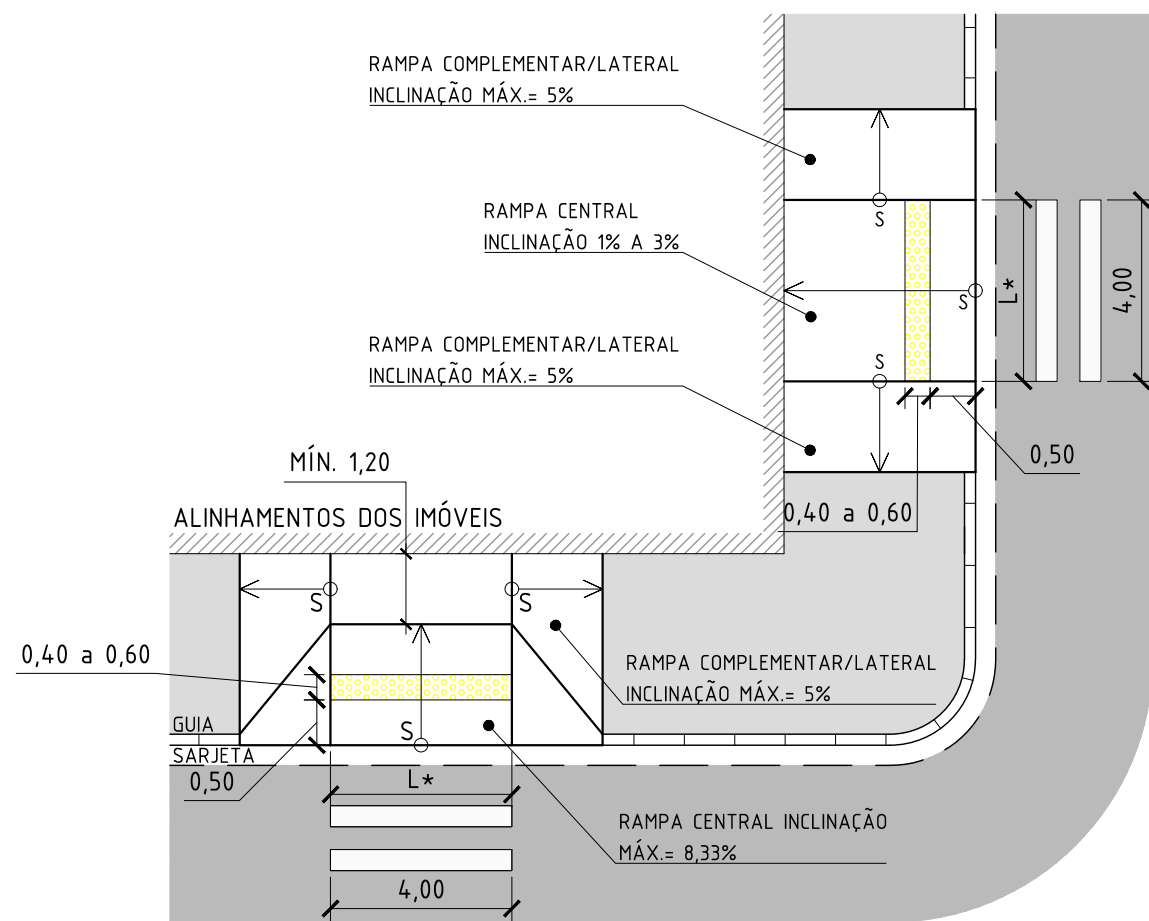


L\* = RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DO REBAIXAMENTO SEJA MAIOR OU IGUAL A 1,50m, ADMITINDO-SE O MÍNIMO DE 1,20m. SEMPRE QUE POSSÍVEL, ADOTAR A LARGURA IGUAL AO COMPRIMENTO DAS FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES.

REBAIXAMENTO C: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS – REBAIXAMENTO COM RAMPA COMPLEMENTAR E TOTAL




PERSPECTIVA



L\* = RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DO REBAIXAMENTO SEJA MAIOR OU IGUAL A 1,50m, ADMITINDO-SE O MÍNIMO DE 1,20m. SEMPRE QUE POSSÍVEL, ADOTAR A LARGURA IGUAL AO COMPRIMENTO DAS FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES.

REBAIXAMENTO D: REBAIXAMENTO SIMPLES COM ABAS LATERAIS



PERSPECTIVA

NOTAS:

- DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- VERIFICAR AS LARGURAS VARIÁVEIS NA OBRA;
- DETALHES CONFORME NORMAS:  
NBR-9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS/ABNT 2020;  
NBR-16537 - ACESSIBILIDADE - SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO/ABNT 2018.
- NÃO DEVE HAVER DESNÍVEL ENTRE O TÉRMINO DO REBAIXAMENTO DA CALÇADA E O LEITO CARROÇÁVEL;
- SE O REBAIXAMENTO ESTIVER LOCALIZADO ENTRE JARDINS, FLOREIRAS, CANTEIROS, OU OUTROS OBSTÁCULOS, ABAS LATERAIS PODEM SER ELIMINADAS OU ADEQUADAS. QUANDO HOUVER ABAS, AS INCLINAÇÕES DEVEREM SER IGUAIS OU MENORES A 5% (REBAIXAMENTO A);
- QUANDO A FAIXA DE PEDESTRES ESTIVER ALINHADA COM A CALÇADA DA VIA TRANSVERSAL, ADMITE-SE O REBAIXAMENTO TOTAL DE CALÇADA NA ESQUINA (REBAIXAMENTO B);
- CALÇADAS ESTREITAS ONDE A LARGURA DO PASSEIO NÃO FOR SUFICIENTE PARA ACOMODAR O REBAIXAMENTO E A FAIXA LIVRE COM LARGURA DE NO MÍNIMO 1,20 m, PODERÁ SER FEITO:
  - REBAIXAMENTO DE RAMPAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO DE ATÉ 5 % (REBAIXAMENTO C);
  - REBAIXAMENTO TOTAL DE LARGURA DA CALÇADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1,50 m E COM ABAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO IGUAL OU MENOR A 5% (REBAIXAMENTO D);
  - SER ADOTADO O CRITÉRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO;
  - FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA;
  - REDUÇÃO DO PERCURSO DE TRAVESSIA.
- OS REBAIXAMENTOS DAS CALÇADAS LOCALIZADOS EM LADOS OPOSTOS DA VIA DEVEM ESTAR ALINHADOS ENTRE SI;
- DEVE SER GARANTIDA UMA FAIXA LIVRE NO PASSEIO, ALÉM DO ESPAÇO OCUPADO PELO REBAIXAMENTO, DE NO MÍNIMO 1,20 m, EM CASOS EXCEPCIONAIS, DESDE QUE JUSTIFICADO, ADMITE-SE A LARGURA MÍNIMA DE 0,90 m (REBAIXAMENTO A e D);
- A CONFORMAÇÃO DOS ACESSOS DE PEDESTRES ÀS EDIFICAÇÕES NÃO FAZ PARTE DO PROJETO E DEVERÁ SER RESOLVIDO NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE.

0		EMISSÃO INICIAL		21/08/2023	DMJ	MAOR
REV.		DESCRIÇÃO		DATA	EXEC	VERIF.
EMITENTE			EXEC.			
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX			DMJ			
CONTRATO Nº 006/2022			DES.			
			JLSC			
			VER.			
			MAOR			
			21 / 08 / 23			



**PREFEITURA**  
**SQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO		PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA				
		DETALHE REBAIXAMENTO DE CALÇADA				
LOCAL	RUA GOLF CLUBE E OUTRAS	ARG. ELETRÔNICO	SQ1102-2-GEO-DET.001			
	BARRO LEIGOS					
Nº		ESCALA	DATA	PRANCHA		
		SEM ESCALA	AGOSTO/2023		001/001	